


Схема подключения двух групп отопительных конвекторов через контакторы к GSM контроллеру Телеметрика Е-01

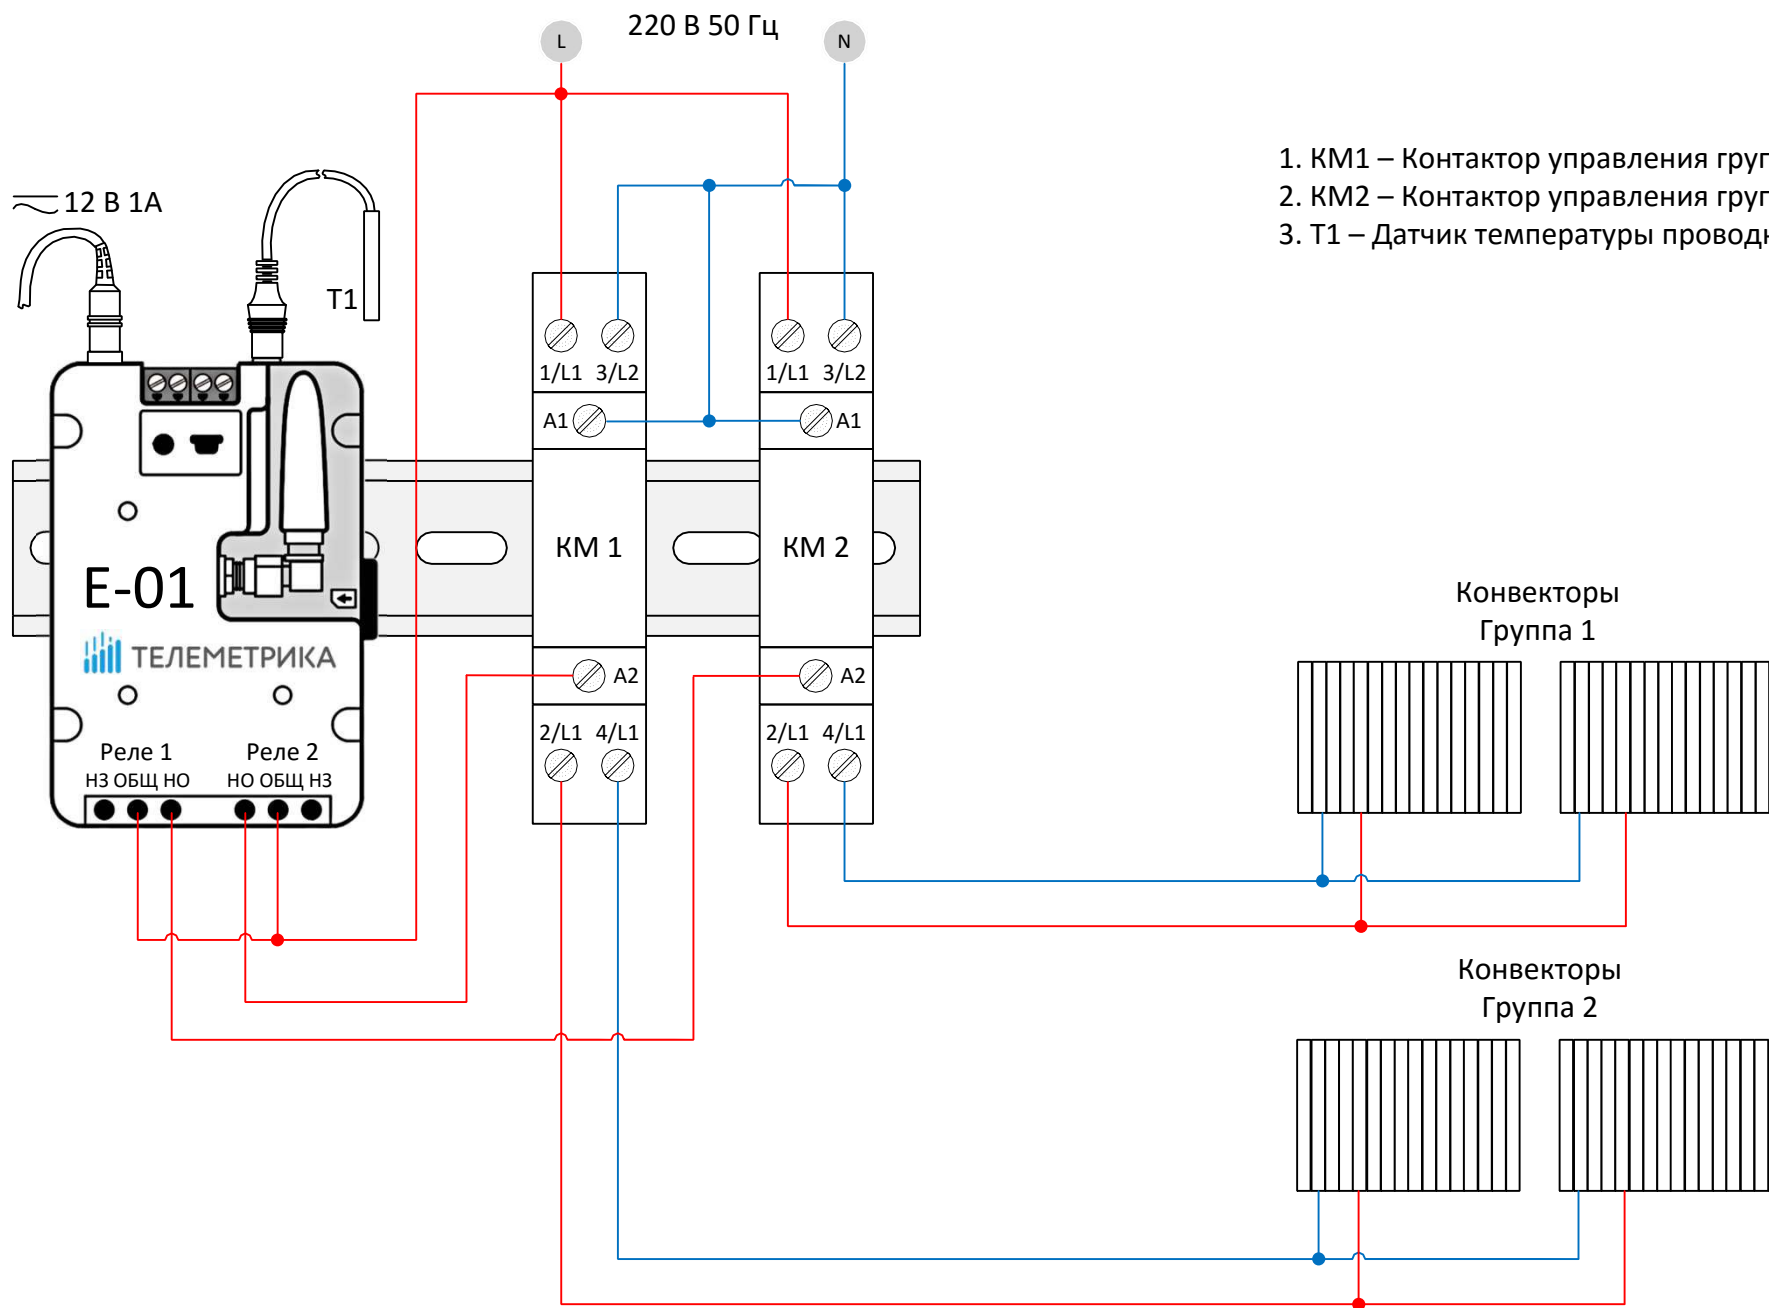

- 1. KM1 – Контактр управления группы конвекторов 1
- 2. KM2 – Контактр управления группы конвекторов 2
- 3. T1 – Датчик температуры проводной